

DRIFTSRAPPORT

Årsrapport 2025
Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	9339,76 m ³
Boring 1	4621,71 m ³
Boring 2	4718,05 m ³
TOTAL UDPUMPNING	9141,44 m ³
Udpumpning	9141,44 m ³
ANDET	28,77 m ³
Skyllevand	28,77 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	83150 kWh
Pumpe 1	51142 kWh
Pumpe 2	32008 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

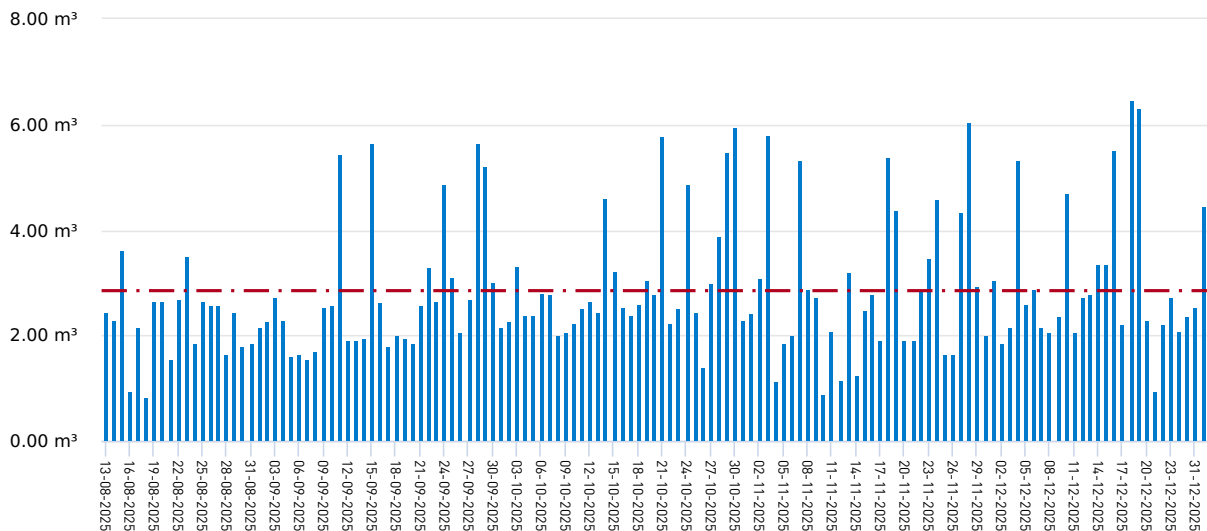

FILTRE

FILTERSKYL	76
Filter 1	20
Filter 2	20
Filter 3	18
Filter 4	18

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,15 m ³
	24-08-25 04:00->05:00
Maximum	306,46 m ³
	29-12-25 11:00->12:00
Gennemsnit	2,80 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	0,11 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Årsrapport 2025
Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING



● Boring 1	24d 23t 17m
● Boring 2	25d 11t 23m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	70d 10t 54m
● Pumpe 2	72d 08t 09m

ANDET

● Beluftning	50d 08t 38m
● Skylleluft	02t 40m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	0,00 m	-53,72 m	53,72 m
Boring 2	0,00 m	-57,00 m	57,00 m



TÆLLERSTAND

31-12-2025 23:59:59

Boring 1	102608 m³
Boring 2	94899 m³
Udpumpning	117523 m³
Skyllevand	197567 m³



Blue Control®
BC7000