

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2026

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1922,11 m ³
Boring 1	963,78 m ³
Boring 2	958,33 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1903,59 m ³
Udpumpning	1903,59 m ³
ANDET	6,62 m ³
Skyllevand	6,62 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	24434 kWh
Pumpe 1	12251 kWh
Pumpe 2	12183 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

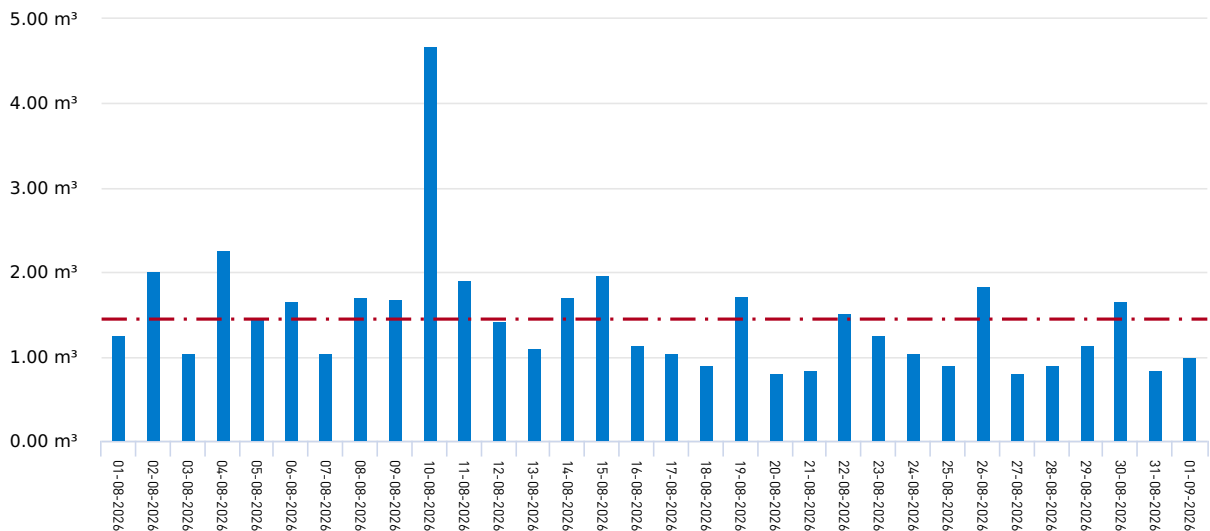

FILTRE

FILTERSKYL	17
Filter 1	5
Filter 2	4
Filter 3	4
Filter 4	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,30 m ³
	22-08-26 04:00->05:00
Maximum	9,02 m ³
	11-08-26 04:00->05:00
Gennemsnit	2,56 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	0,08 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport August 2026

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING




● Boring 1	5d 10t 09m
● Boring 2	5d 09t 33m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 11t 10m
● Pumpe 2	15d 21t 57m

ANDET

● Beluftning	10d 19t 35m
● Skylleluft	00t 36m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,62 m	-53,97 m	4,35 m
Boring 2	-49,74 m	-53,91 m	4,17 m



TÆLLERSTAND

31-08-2026 23:59:59

Boring 1	110851 m³
Boring 2	103048 m³
Udpumpning	133668 m³
Skyllevand	197618 m³



Blue Control®
BC7000