

DRIFTSRAPPORT

Månedssrapport Januar 2026

Faurbo Vandværk

1/2



MÆNGDE

TOTAL INDVINDING	1795,05 m ³
Boring 1	904,04 m ³
Boring 2	891,01 m ³
TOTAL UDPUMPNING	1754,11 m ³
Udpumpning	1754,11 m ³
ANDET	6,10 m ³
Skyllevand	6,10 m ³

KWH FORBRUG




UDPUMPNING	762 kWh
Pumpe 1	389 kWh
Pumpe 2	373 kWh



NATFORBRUG UDPUMPNING

UDPUMPNING

Vandforbrug mellem klokken 02.00 og 04.00

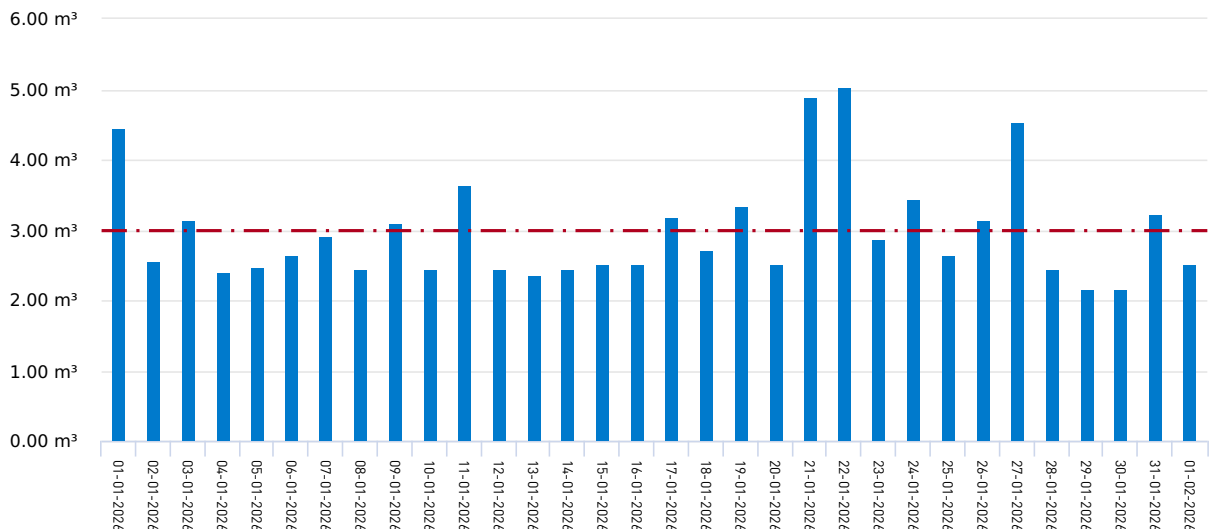

FILTRE

FILTERSKYL	17
Filter 1	5
Filter 2	4
Filter 3	4
Filter 4	4

NØGLETAL



FLOWMÅLER

Minimum	0,35 m ³
	03-01-26 04:00->05:00
Maximum	6,05 m ³
	26-01-26 03:00->04:00
Gennemsnit	2,36 m ³ /h

EFFEKTIVITET

kWh-forbrug	2,30 m ³ /kWh
-------------	--------------------------



Blue Control®
BC7000

DRIFTSRAPPORT

Månedsrapport Januar 2026

Faurbo Vandværk

2/2



DRIFTTIMER

INDVINDING



● Boring 1	4d 22t 39m
● Boring 2	4d 21t 07m

UDPUMPNING

● Pumpe 1	15d 21t 59m
● Pumpe 2	15d 02t 11m

ANDET

● Beluftning	9d 20t 02m
● Skylleluft	00t 36m



NIVEAUER I BORINGER

BORING	HØJEST	LAVEST	SÆNKNING
Boring 1	-49,00 m	-53,45 m	4,45 m
Boring 2	-49,09 m	-53,23 m	4,14 m



TÆLLERSTAND

31-01-2026 23:59:59

Boring 1	103512 m³
Boring 2	95790 m³
Udpumpning	119277 m³
Skyllevand	197573 m³



Blue Control®
BC7000